

Chel'm, 10-06-2026 r.
26-H3/S/01353. /2471

Załącznik nr 1 do umowy nr 26-H3/UP/01353 o przyłączenie do sieci.

Miasto Krasnystaw
Krasnystaw
pl. Plac 3 Maja 29
22-300 Krasnystaw

**Warunki przyłączenia nr 26-H3/WP/01353 dla Podmiotu VI grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: Zewnętrzne tymczasowe przyłącze kablowe energii elektrycznej (skrzynka przyłączeniowa)

Lokalizacja: gmina Krasnystaw, miejscowość Krasnystaw, pl. Plac 3 Maja 13, nr dz. 985

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 08-06-2026, określa się następujące warunki przyłączenia:

- 1 Miejsce przyłączenia: **złącze kablowe ZK K5-2/3 w linii nN K-staw 5, Obwód nn nr 2 kier. ZK 2/1 ul. 3 Maja 13. Stacja zasilająca 126000005182 Stacja 15/04kV K-staw 5.**
- 2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: **[28] zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy .**
- 3 Moc przyłączeniowa: **25,00 kW** – zasilanie podstawowe.
- 4 Rodzaj przyłącza: kablowe.
- 5 Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
 - 5.1 **przyłączenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci**
- 6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
 - 6.1 Termin i zakres prac uzgodnić na roboczo z kierownikiem PE Krasnystaw.
 - 6.2 Wykonać złącze pomiarowe usytuowane przy złączu kablowym wym. w pkt 1, przystosowane do montażu układu pomiarowego wym. w pkt 8, wyposażone w zabezpieczenie przedlicznikowe wym. w pkt 9.1.
 - 6.3 Wykonać przyłącze kablowe o przekroju wg obliczeń od zacisków prądowych na wyjściu od zabezpieczeń w złączu kablowym do złącza pomiarowego wym. w pkt 6.2.
 - 6.4 Od złącza pomiarowego do miejsca odbioru wybudować wewnętrzną linię zasilającą spełniającą wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.
 - 6.5 Prace przeprowadzić w porozumieniu i za zgodą właściciela/li działki, na której zostaną umieszczone przedmiotowe urządzenia.
- 7 Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: **złącze pomiarowe nN na zewnątrz budynku/obiektu.**
- 8 Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
 - 8.1 zastosować bezpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej zapewniającym pomiar energii czynnej,
 - 8.2 układ pomiarowo-rozliczeniowy winien spełniać wymagania techniczne dla układów i systemów pomiarowych w szczególności wymagania dla kategorii C1 określone w „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowiązującej w PGE Dystrybucja S.A. oraz „Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.
- 9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:
 - 9.1 **wyłącznik nadmiarowo-prądowy o wartości prądu znamionowego 25 [A] i charakterystyce C, usytuowany w złączu pomiarowym.**
- 10 Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: **TN-C**
- 11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\tan \phi = 0,4$.
- 12 Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.

13 Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 Warunki przyłączenia są ważne rok od dnia ich doręczenia. W okresie ważności warunki przyłączenia stanowią warunkowe zobowiązanie PGE Dystrybucja do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,

14.2 realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń.

15.2 Zmiany wpływające na zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu Przyłączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.

15.3 Za podłączenie przyłącza/włz-tu przez PGE Dystrybucja S.A. na zlecenie Podmiotu Przyłączanego, jeżeli przyłącze nie jest realizowane przez PGE Dystrybucja S.A. pobiera się opłatę w oparciu o Cennik Usług Dodatkowych.

Warunki przyłączenia opracował:

Grzegorz Hawerczuk

Warunki przyłączenia zatwierdził.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Zamówień
Rejon Energetyczny Chojnice
Z-ca Dyrektora
Marcin Karpurk

Chelm, 10-06-2026 r.
26-H3/S/01351

Załącznik nr 1 do umowy nr 26-H3/UP/01351 o przyłączenie do sieci.

Miasto Krasnystaw
Krasnystaw
pl. Plac 3 Maja 29
22-300 Krasnystaw

**Warunki przyłączenia nr 26-H3/WP/01351 dla Podmiotu VI grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

**Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: zewnętrzne tymczasowe przyłącze kablowe energii elektrycznej
(skrzynka przyłączeniowa)**

Lokalizacja: gmina Krasnystaw, miejscowość Krasnystaw, pl. Plac 3 Maja 10, nr dz. 985

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 08-06-2026, określa się następujące warunki przyłączenia:

- 1 Miejsce przyłączenia: **złącze kablowe ZK K5-2/5 w linii nN K-staw 5, Obwód nn nr 2 kier. ZK 2/1 ul. 3 Maja 13. Stacja zasilająca 126000005182 Stacja 15/04kV K-staw 5.**
- 2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: **[28] zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy .**
- 3 Moc przyłączeniowa: **22,00 kW** – zasilanie podstawowe.
- 4 Rodzaj przyłącza: kablowe.
- 5 Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
5.1 **przyłączenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci**
- 6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Termin i zakres prac uzgodnić na roboczo z kierownikiem PE Krasnystaw.
6.2 Wykonać złącze pomiarowe usytuowane przy złączu kablowym wym. w pkt 1, przystosowane do montażu układu pomiarowego wym. w pkt 8, wyposażone w zabezpieczenie przedlicznikowe wym. w pkt 9.1.
6.3 Wykonać przyłącze kablowe o przekroju wg obliczeń od zacisków prądowych na wyjściu od zabezpieczeń w złączu kablowym do złącza pomiarowego wym. w pkt 6.2.
6.4 Od złącza pomiarowego do miejsca odbioru wybudować wewnętrzną linię zasilającą spełniającą wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.
6.5 Prace przeprowadzić w porozumieniu i za zgodą właściciela/li działki, na której zostaną umieszczone przedmiotowe urządzenia.
- 7 Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: **złącze pomiarowe nN na zewnątrz budynku/obiektu.**
- 8 Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosować bezpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej zapewniającym pomiar energii czynnej,
8.2 układ pomiarowo-rozliczeniowy winien spełniać wymagania techniczne dla układów i systemów pomiarowych w szczególności wymagania dla kategorii C1 określone w „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiązującej w PGE Dystrybucja S.A. oraz „Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.
- 9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:
9.1 **wyłącznik nadmiarowo-prądowy o wartości prądu znamionowego 40 [A] i charakterystyce C, usytuowany w złączu pomiarowym.**
- 10 Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączanie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: **TN-C**

- 11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\tan \phi = 0,4$.
- 12 Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.
- 13 Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.
- 14 Informacje dodatkowe:
- 14.1 Warunki przyłączenia są ważne rok od dnia ich doręczenia. W okresie ważności warunki przyłączenia stanowią warunkowe zobowiązanie PGE Dystrybucja do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,
- 14.2 realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
- 15 Uwagi dodatkowe:
- 15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń.
- 15.2 Zmiany wpływające na zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu Przyłączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.
- 15.3 Za podłączenie przyłącza/włz-tu przez PGE Dystrybucja S.A. na zlecenie Podmiotu Przyłączanego, jeżeli przyłącze nie jest realizowane przez PGE Dystrybucja S.A. pobiera się opłatę w oparciu o Cennik Usług Dodatkowych. W stacji transf. K-staw 5 w rozdzielnicy stacyjnej nN na obwodzie nN nr 2 zastosować wkładki bezpiecznikowe WT-1gG 250A.

Warunki przyłączenia opracował:
Grzegorz Hawerczuk

Warunki przyłączenia zatwierdził.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Zakasa
Rejon Energetyczny Chelm
Z-ca Dyrektora
Marcin Karpiuk

Chelms, 11-06-2026 r.
Znak: 26-H3/S/01346/RP/GH.

Załącznik nr 1 do umowy nr 26-H3/UP/01346 o przyłączenie do sieci.

Miasto Krasnystaw
Krasnystaw
pl. Plac 3 Maja 29
22-300 Krasnystaw

**Warunki przyłączenia nr 26-H3/WP/01346 dla Podmiotu VI grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: Zewnętrzne tymczasowe przyłącze kablowe energii elektrycznej (skrzynka przyłączeniowa)

Lokalizacja: gmina Krasnystaw, miejscowość Krasnystaw, pl. Plac 3 Maja 2, nr dz. 978/2

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 08-06-2026, określa się następujące warunki przyłączenia:

- 1 Miejsce przyłączenia: **złącze kablowe ZK KRA4-0404 w linii nN K-staw 4, Obwód nn nr 4 kier. ZK nr 8 Merkury.** Stacja zasilająca 126000005193 Stacja 15/04kV K-staw 4.
- 2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: **[28] zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy .**
- 3 Moc przyłączeniowa: **35,00 kW** – zasilanie podstawowe.
- 4 Rodzaj przyłącza: kablowe.
- 5 Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
 - 5.1 **przyłączenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci**
- 6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
 - 6.1 Termin i zakres prac uzgodnić na roboczo z kierownikiem PE Krasnystaw.
 - 6.2 Wykonać złącze pomiarowe usytuowane przy złączu kablowym wym. w pkt 1, przystosowane do montażu układu pomiarowego wym. w pkt 8, wyposażone w zabezpieczenie przedlicznikowe - rozłącznik bezpiecznikowy RBK-00 przystosowany do plombowania, zastosować wkładki bezpiecznikowe wym. w pkt 9.1.
 - 6.3 Wykonać przyłącze kablowe o przekroju wg obliczeń od zacisków prądowych na wyjściu od zabezpieczeń w złączu kablowym do złącza pomiarowego wym. w pkt 6.2.
 - 6.4 Od złącza pomiarowego do miejsca odbioru wybudować wewnętrzną linię zasilającą spełniającą wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.
 - 6.5 Prace przeprowadzić w porozumieniu i za zgodą właściciela/li działki, na której zostaną umieszczone przedmiotowe urządzenia.
- 7 Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: **złącze pomiarowe nN na zewnątrz budynku/obiektu.**
- 8 Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
 - 8.1 zastosować bezpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej zapewniającym pomiar energii czynnej,
 - 8.2 układ pomiarowo-rozliczeniowy winien spełniać wymagania techniczne dla układów i systemów pomiarowych w szczególności wymagania dla kategorii C1 określone w „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowiązującej w PGE Dystrybucja S.A. oraz „Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.
- 9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:
 - 9.1 **wyłącznik nadmiarowo-prądowy o charakterystyce B i wartości prądu znamionowego 63 [A], usytuowany w złączu kablowo-pomiarowym**
- 10 Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączanie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: **TN-C**

- 11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\tan \phi = 0,4$.
- 12 Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.
- 13 Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.
- 14 Informacje dodatkowe:
 - 14.1 Warunki przyłączenia są ważne rok od dnia ich doręczenia. W okresie ważności warunki przyłączenia stanowią warunkowe zobowiązanie PGE Dystrybucja do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,
 - 14.2 realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
- 15 Uwagi dodatkowe:
 - 15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń.
 - 15.2 Zmiany wpływające na zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu Przyłączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.
 - 15.3 Za podłączenie przyłącza/włz-tu przez PGE Dystrybucja S.A. na zlecenie Podmiotu Przyłączanego, jeżeli przyłącze nie jest realizowane przez PGE Dystrybucja S.A. pobiera się opłatę w oparciu o Cennik Usług Dodatkowych.
 - 15.4 W stacji transf. K-staw 4 w rozdzielnicy stacyjnej nN na obwodzie nN nr 4 zastosować wkładki bezpiecznikowe WT-1gG 250A.
 - 15.5 W/W wykona PE Krasnystaw.

Warunki przyłączenia opracował:
Grzegorz Hawerczuk

Warunki przyłączenia zatwierdził.

PGE Dystrybucja S.A.
Ogólna Zarządca
Rejon Energetyczny Chełm
Zacisze Działalności
Marek Kamiński

6

Chel'm, 11-06-2026 r.
Znak: 26-H3/S/01344/RP/GH/2166

Załącznik nr 1 do umowy nr 26-H3/UP/01344 o przyłączenie do sieci.

Miasto Krasnystaw
Krasnystaw
pl. Plac 3 Maja 29
22-300 Krasnystaw

**Warunki przyłączenia nr 26-H3/WP/01344 dla Podmiotu VI grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: Zewnętrzne tymczasowe przyłącze kablowe energii elektrycznej (skrzynka przyłączeniowa)

Lokalizacja: gmina Krasnystaw, miejscowość Krasnystaw, ul. Sikorskiego 10, nr dz. 1705/1

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 08-06-2026, określa się następujące warunki przyłączenia:

- 1 Miejsce przyłączenia: **złącze kablowe ZK K3-2/1/1 w linii nN K-staw 3, Obwód nn nr 2 kier. ZK-3/2/1 Sikor.Barak.** Stacja zasilająca 126000005156 Stacja 15/04kV K-staw 3.
- 2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: **[28] zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy .**
- 3 Moc przyłączeniowa: **32,00 kW** – zasilanie podstawowe.
- 4 Rodzaj przyłącza: kablowe.
- 5 Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
 - 5.1 **przyłączenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci**
- 6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
 - 6.1 Termin i zakres prac uzgodnić na roboczo z kierownikiem PE Krasnystaw.
 - 6.2 Wykonać złącze pomiarowe usytuowane przy złączu kablowym wym. w pkt 1, przystosowane do montażu układu pomiarowego wym. w pkt 8, wyposażone w zabezpieczenie przedlicznikowe wym. w pkt 9.1.
 - 6.3 Wykonać przyłącze kablowe o przekroju wg obliczeń od zacisków prądowych na wyjściu od zabezpieczeń w złączu kablowym do złącza pomiarowego wym. w pkt 6.2.
 - 6.4 Od złącza pomiarowego do miejsca odbioru wybudować wewnętrzną linię zasilającą spełniającą wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.
 - 6.5 Prace przeprowadzić w porozumieniu i za zgodą właściciela/li działki, na której zostaną umieszczone przedmiotowe urządzenia.
- 7 Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: **złącze pomiarowe nN na zewnątrz budynku/obiektu.**
- 8 Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
 - 8.1 zastosować bezpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej zapewniającym pomiar energii czynnej,
 - 8.2 układ pomiarowo-rozliczeniowy winien spełniać wymagania techniczne dla układów i systemów pomiarowych w szczególności wymagania dla kategorii C1 określone w „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiązującej w PGE Dystrybucja S.A. oraz „Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.
- 9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:
 - 9.1 **wyłącznik nadmiarowo-prądowy o wartości prądu znamionowego 50 [A] i charakterystyce C, usytuowany w złączu pomiarowym.**
- 10 Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączanie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: **TN-C**

- 11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\tan \phi = 0,4$.
- 12 Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.
- 13 Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.
- 14 Informacje dodatkowe:
 - 14.1 Warunki przyłączenia są ważne rok od dnia ich doręczenia. W okresie ważności warunki przyłączenia stanowią warunkowe zobowiązanie PGE Dystrybucja do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,
 - 14.2 realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
- 15 Uwagi dodatkowe:
 - 15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń.
 - 15.2 Zmiany wpływające na zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu Przyłączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.
 - 15.3 Za podłączenie przyłącza/włz-tu przez PGE Dystrybucja S.A. na zlecenie Podmiotu Przyłączanego, jeżeli przyłącze nie jest realizowane przez PGE Dystrybucja S.A. pobiera się opłatę w oparciu o Cennik Usług Dodatkowych.
 - 15.4 W stacji transf. K-staw 3 w rozdzielnicy stacyjnej nN na obwodzie nN nr 2 zastosować wkładki bezpiecznikowe WT-1gG 200A.
 - 15.5 W/w zakres prac wykona PE Krasnystaw

Warunki przyłączenia opracował:

Grzegorz Hawerczuk

Warunki przyłączenia zatwierdził.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Zamość
Rejon Energetyczny Chełm
Z-ca Dyrektora
Marcin Karpiuk

Chełm, 09-06-2026 r.
Znak: 26-H3/S/01357/RP/GH. 1768

Załącznik nr 1 do umowy nr 26-H3/UP/01357 o przyłączenie do sieci.

Miasto Krasnystaw
Krasnystaw
pl. Plac 3 Maja 29
22-300 Krasnystaw

**Warunki przyłączenia nr 26-H3/WP/01357 dla Podmiotu VI grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: Zewnętrzne tymczasowe przyłącze kablowe energii elektrycznej
(Skrzynka przyłączeniowa)

Lokalizacja: gmina Krasnystaw, miejscowość Krasnystaw, pl. Plac 3 Maja 26, nr dz. 985

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 08-06-2026, określa się następujące warunki przyłączenia:

- 1 Miejsce przyłączenia: **złącze kablowe ZK K6-5/3 w linii nN K-staw 6, Obwód nn nr 5 - K6-5/1 Plac 3Maja Poczta.** Stacja zasilająca **126000005183 Stacja 15/04kV K-staw 6.**
- 2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: **[28] zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy .**
- 3 Moc przyłączeniowa: **33,00 kW** – zasilanie podstawowe.
- 4 Rodzaj przyłącza: kablowe.
- 5 Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
 - 5.1 **przyłączenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci**
- 6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
 - 6.1 Termin i zakres prac uzgodnić na roboczo z kierownikiem PE Krasnystaw.
 - 6.2 Wykonać złącze pomiarowe usytuowane przy złączu kablowym wym. w pkt 1, wyposażone w zabezpieczenie przedlicznikowe - rozłącznik bezpiecznikowy RBK-00 przystosowany do plombowania, zastosować wkładki bezpiecznikowe wym. w pkt 9.1, złącze pomiarowe przystosowane do montażu układu pomiarowego wym. w pkt 8, wszystkie elementy członu zasilającego oraz osłony i urządzenia wchodzące w skład układu pomiarowego energii elektrycznej muszą być przystosowane do plombowania.
 - 6.3 Wykonać przyłącze kablowe o przekroju wg obliczeń od zacisków prądowych na wyjściu od zabezpieczeń w złączu kablowym do złącza pomiarowego wym. w pkt 6.2.
 - 6.4 Od złącza pomiarowego do miejsca odbioru wybudować wewnętrzną linię zasilającą spełniającą wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.
 - 6.5 Prace przeprowadzić w porozumieniu i za zgodą właściciela/li działki, na której zostaną umieszczone przedmiotowe urządzenia.
- 7 Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: **złącze pomiarowe nN na zewnątrz budynku/obiektu.**
- 8 Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
 - 8.1 zastosować bezpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej zapewniającym pomiar energii czynnej,
 - 8.2 układ pomiarowo-rozliczeniowy winien spełniać wymagania techniczne dla układów i systemów pomiarowych w szczególności wymagania dla kategorii C1 określone w „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowiązującej w PGE Dystrybucja S.A. oraz „Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.
- 9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:
 - 9.1 **zabezpieczenie przedlicznikowe o wartości 63 [A] i charakterystyce gG, usytuowane w złączu pomiarowym.**

- 10 Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: **TN-C**
- 11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\tan \phi = 0,4$.
- 12 Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.
- 13 Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.
- 14 Informacje dodatkowe:
- 14.1 Warunki przyłączenia są ważne rok od dnia ich doręczenia. W okresie ważności warunki przyłączenia stanowią warunkowe zobowiązanie PGE Dystrybucja do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,
- 14.2 realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
- 15 Uwagi dodatkowe:
- 15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń.
- 15.2 Zmiany wpływające na zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu Przyłączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.
- 15.3 Za podłączenie przyłącza/włz-tu przez PGE Dystrybucja S.A. na zlecenie Podmiotu Przyłączanego, jeżeli przyłącze nie jest realizowane przez PGE Dystrybucja S.A. pobiera się opłatę w oparciu o Cennik Usług Dodatkowych. W stacji transf. K-staw 6 w rozdzielnicy stacyjnej nN na obwodzie nN nr 5 zastosować wkładki bezpiecznikowe WT-1gG 250A.

Warunki przyłączenia opracował:
Grzegorz Hawerczuk

Warunki przyłączenia zatwierdził.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Zarządzania
Rejon Energetyczny
Z-ca Dyrektora
Marcin Karpiuk

Chel'm, 11-06-2026 r.
Znak: 26-H3/S/01349/RP/GH.12764

Załącznik nr 1 do umowy nr 26-H3/UP/01349 o przyłączenie do sieci.

Miasto Krasnystaw
Krasnystaw
pl. Plac 3 Maja 29
22-300 Krasnystaw

**Warunki przyłączenia nr 26-H3/WP/01349 dla Podmiotu VI grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: Zewnętrzne tymczasowe przyłącze kablowe energii elektrycznej (skrzynka przyłączeniowa)

Lokalizacja: gmina Krasnystaw, miejscowość Krasnystaw, pl. Plac 3 Maja 7, nr dz. 978/2

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 08-06-2026, określa się następujące warunki przyłączenia:

- 1 Miejsce przyłączenia: **złącze kablowe ZK KRA4-04047 w linii nN K-staw 4, Obwód nn nr 4 kier. ZK nr 8 Merkury.** Stacja zasilająca **126000005193 Stacja 15/04kV K-staw 4.**
- 2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: **[28] zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy .**
- 3 Moc przyłączeniowa: **35,00 kW** – zasilanie podstawowe.
- 4 Rodzaj przyłącza: kablowe.
- 5 Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
 - 5.1 **przyłączenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci**
- 6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
 - 6.1 Termin i zakres prac uzgodnić na roboczo z kierownikiem PE Krasnystaw.
 - 6.2 Wykonać złącze pomiarowe usytuowane przy złączu kablowym wym. w pkt 1, przystosowane do montażu układu pomiarowego wym. w pkt 8, wyposażone w zabezpieczenie przedlicznikowe - rozłącznik bezpiecznikowy RBK-00 przystosowany do plombowania, zastosować wkładki bezpiecznikowe wym. w pkt 9.1.
 - 6.3 Wykonać przyłącze kablowe o przekroju wg obliczeń od zacisków prądowych na wyjściu od zabezpieczeń w złączu kablowym do złącza pomiarowego wym. w pkt 6.2.
 - 6.4 Od złącza pomiarowego do miejsca odbioru wybudować wewnętrzną linię zasilającą spełniającą wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.
 - 6.5 Prace przeprowadzić w porozumieniu i za zgodą właściciela/li działki, na której zostaną umieszczone przedmiotowe urządzenia.
- 7 Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: **złącze pomiarowe nN na zewnątrz budynku/obiektu.**
- 8 Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
 - 8.1 zastosować bezpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej zapewniającym pomiar energii czynnej,
 - 8.2 układ pomiarowo-rozliczeniowy winien spełniać wymagania techniczne dla układów i systemów pomiarowych w szczególności wymagania dla kategorii C1 określone w „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowiązującej w PGE Dystrybucja S.A. oraz „Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.
- 9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:
 - 9.1 **wyłącznik nadmiarowo-prądowy o charakterystyce B i wartości prądu znamionowego 63 [A], usytuowany w złączu kablowo-pomiarowym**
- 10 Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączanie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: **TN-C**

- 11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\tan \phi = 0,4$.
- 12 Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.
- 13 Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.
- 14 Informacje dodatkowe:
 - 14.1 Warunki przyłączenia są ważne rok od dnia ich doręczenia. W okresie ważności warunki przyłączenia stanowią warunkowe zobowiązanie PGE Dystrybucja do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,
 - 14.2 realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
- 15 Uwagi dodatkowe:
 - 15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń.
 - 15.2 Zmiany wpływające na zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu Przyłączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.
 - 15.3 Za podłączenie przyłącza/włz-tu przez PGE Dystrybucja S.A. na zlecenie Podmiotu Przyłączanego, jeżeli przyłącze nie jest realizowane przez PGE Dystrybucja S.A. pobiera się opłatę w oparciu o Cennik Usług Dodatkowych.
 - 15.4 W stacji transf. K-staw 4 w rozdzielnicy stacyjnej nN na obwodzie nN nr 4 zastosować wkładki bezpiecznikowe WT-1gG 250A.
 - 15.5 W/W zakres prac wykona PE Krasnystaw.

Warunki przyłączenia opracował:
Grzegorz Hawerczuk

Warunki przyłączenia zatwierdził.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Zamość
Rejon Energetyczny Chełm
Z-ca Dyrektora
Marcin Karpiuk

Chełm, 15-06-2026 r.
26-H3/S/01347/RP/ZT/2770.

Załącznik nr 1 do umowy nr 26-H3/UP/01347 o przyłączenie do sieci.

Miasto Krasnystaw
Krasnystaw
Plac 3 Maja 29
22-300 Krasnystaw

**Warunki przyłączenia nr 26-H3/WP/01347 dla Podmiotu VI grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: Zewnętrzne tymczasowe przyłącze kablowe energii elektrycznej (skrzynka przyłączeniowa)

Lokalizacja: gmina Krasnystaw, miejscowość Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, nr dz. 985

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 08-06-2026, określa się następujące warunki przyłączenia:

- 1 Miejsce przyłączenia: **złącze kablowe ZK K4-8/3 w linii nN K-staw 4, Obwód nn nr 8 kier. ZK Biura PSS.** Stacja zasilająca **126000005193 Stacja 15/04kV K-staw 4.**
- 2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: **zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.**
- 3 Moc przyłączeniowa: **33,00 kW** – zasilanie podstawowe.
- 4 Rodzaj przyłącza: kablowe.
- 5 Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
 - 5.1 **przyłączenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci**
- 6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
 - 6.1 Termin i zakres prac uzgodnić na roboczo z kierownikiem PE Krasnystaw.
 - 6.2 Wykonać złącze pomiarowe usytuowane przy złączu kablowym wym. w pkt 1, przystosowane do montażu układu pomiarowego wym. w pkt 8, wyposażone w zabezpieczenie przedlicznikowe wym. w pkt 9.1.
 - 6.3 Wykonać przyłącze kablowe o przekroju wg obliczeń od zacisków prądowych na wyjściu od zabezpieczeń w złączu kablowym do złącza pomiarowego wym. w pkt 6.2.
 - 6.4 Od złącza pomiarowego do miejsca odbioru wybudować wewnętrzną linię zasilającą spełniającą wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.
 - 6.5 Prace przeprowadzić w porozumieniu i za zgodą właściciela/li działki, na której zostaną umieszczone przedmiotowe urządzenia.
- 7 Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: **złącze pomiarowe nN na zewnątrz budynku/obiektu.**
- 8 Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
 - 8.1 zastosować bezpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej zapewniającym pomiar energii czynnej,
 - 8.2 układ pomiarowo-rozliczeniowy winien spełniać wymagania techniczne dla układów i systemów pomiarowych w szczególności wymagania dla kategorii C1 określone w „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowiązującej w PGE Dystrybucja S.A. oraz „Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.
- 9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:
 - 9.1 **wyłącznik nadmiarowo-prądowy o wartości prądu znamionowego 63 [A] i charakterystyce C, usytuowany w złączu pomiarowym.**
- 10 Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: **TN-C**
- 11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\tan \phi = 0,4$.
- 12 Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.

13 Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 Warunki przyłączenia są ważne rok od dnia ich doręczenia. W okresie ważności warunki przyłączenia stanowią warunkowe zobowiązanie PGE Dystrybucja do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,

14.2 realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń.

15.2 Zmiany wpływające na zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu Przyłączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.

15.3 Za podłączenie przyłącza/włz-tu przez PGE Dystrybucja S.A. na zlecenie Podmiotu Przyłączanego, jeżeli przyłącze nie jest realizowane przez PGE Dystrybucja S.A. pobiera się opłatę w oparciu o Cennik Usług Dodatkowych.

15.4 W stacji transf. K-staw 4 w rozdzielniczy stacyjnej nN na obwodzie nN nr 8 zastosować wkładki bezpiecznikowe WT-1gG 250A.

Warunki przyłączenia opracował:
Zbigniew Tryksza

Warunki przyłączenia zatwierdził.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Zamość
Rejon Energetyczny Chełm
Dyrektor
Stawomir Niedziela

Chelm, 15-06-2026 r.
26-H3/S/01354/RP/ZT/2769

Załącznik nr 1 do umowy nr 26-H3/UP/01354 o przyłączenie do sieci.

Miasto Krasnystaw
Krasnystaw
Plac 3 Maja 29
22-300 Krasnystaw

**Warunki przyłączenia nr 26-H3/WP/01354 dla Podmiotu VI grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: Zewnętrzne tymczasowe przyłącze kablowe energii elektrycznej (skrzynka przyłączeniowa)

Lokalizacja: gmina Krasnystaw, miejscowość Krasnystaw, Plac 3 Maja 14, nr dz. 985


Na podstawie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 08-06-2026, określa się następujące warunki przyłączenia:

- 1 Miejsce przyłączenia: **złącze kablowe ZK K5-2/2 w linii nN K-staw 5, Obwód nn nr 2 kier. ZK 2/1 ul. 3 Maja 13.** Stacja zasilająca **126000005182 Stacja 15/04kV K-staw 5.**
- 2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: **zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.**
- 3 Moc przyłączeniowa: **24,00 kW** – zasilanie podstawowe.
- 4 Rodzaj przyłącza: kablowe.
- 5 Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
 - 5.1 **przyłączenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci**
- 6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
 - 6.1 Termin i zakres prac uzgodnić na roboczo z kierownikiem PE Krasnystaw.
 - 6.2 Wykonać złącze pomiarowe usytuowane przy złączu kablowym wym. w pkt 1, przystosowane do montażu układu pomiarowego wym. w pkt 8, wyposażone w zabezpieczenie przedlicznikowe wym. w pkt 9.1.
 - 6.3 Wykonać przyłącze kablowe o przekroju wg obliczeń od zacisków prądowych na wyjściu od zabezpieczeń w złączu kablowym do złącza pomiarowego wym. w pkt 6.2.
 - 6.4 Od złącza pomiarowego do miejsca odbioru wybudować wewnętrzną linię zasilającą spełniającą wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.
 - 6.5 Prace przeprowadzić w porozumieniu i za zgodą właściciela/li działki, na której zostaną umieszczone przedmiotowe urządzenia.
- 7 Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: **złącze pomiarowe nN na zewnątrz budynku/obiektu.**
- 8 Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
 - 8.1 zastosować bezpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej zapewniającym pomiar energii czynnej,
 - 8.2 układ pomiarowo-rozliczeniowy winien spełniać wymagania techniczne dla układów i systemów pomiarowych w szczególności wymagania dla kategorii C1 określone w „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowiązującej w PGE Dystrybucja S.A. oraz „Wytucznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.
- 9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:
 - 9.1 **wyłącznik nadmiarowo-prądowy o wartości prądu znamionowego 40 [A] i charakterystyce C, usytuowany w złączu pomiarowym.**
- 10 Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączanie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: **TN-C**
- 11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\tan \phi = 0,4$.
- 12 Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.

- 13 Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.
- 14 Informacje dodatkowe:
- 14.1 Warunki przyłączenia są ważne rok od dnia ich doręczenia. W okresie ważności warunki przyłączenia stanowią warunkowe zobowiązanie PGE Dystrybucja do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,
- 14.2 realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
- 15 Uwagi dodatkowe:
- 15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń.
- 15.2 Zmiany wpływające na zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu Przyłączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.
- 15.3 Za podłączenie przyłącza/włz-tu przez PGE Dystrybucja S.A. na zlecenie Podmiotu Przyłączanego, jeżeli przyłącze nie jest realizowane przez PGE Dystrybucja S.A. pobiera się opłatę w oparciu o Cennik Usług Dodatkowych.

Warunki przyłączenia opracował:
Zbigniew Tryksza

Warunki przyłączenia zatwierdził.


PGE Dystrybucja
Oddział Zarządzania
Rejon Energetyczny
Dyrektor
Sławomir Kiełbasa

Chel'm, 11-06-2026 r.
Znak: 26-H3/S/01352/RP/GH/2467

Załącznik nr 1 do umowy nr 26-H3/UP/01352 o przyłączenie do sieci.

Miasto Krasnystaw
Krasnystaw
pl. Plac 3 Maja 29
22-300 Krasnystaw

**Warunki przyłączenia nr 26-H3/WP/01352 dla Podmiotu VI grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: Zewnętrzne tymczasowe przyłącze kablowe energii elektrycznej (skrzynka przyłączeniowa)

Lokalizacja: gmina Krasnystaw, miejscowość Krasnystaw, pl. Plac 3 Maja 25, nr dz. 985

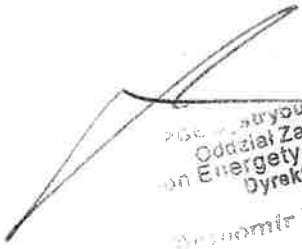
Na podstawie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 08-06-2026, określa się następujące warunki przyłączenia:

- 1 Miejsce przyłączenia: **złuche kablowe K6-5/2 w linii nN K-staw 6, Obwód nn nr 5 - K6-5/1 Plac 3 Maja Poczta. Stacja zasilająca 126000005183 Stacja 15/04kV K-staw 6.**
- 2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: **[28] zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy .**
- 3 Moc przyłączeniowa: **33,00 kW** – zasilanie podstawowe.
- 4 Rodzaj przyłącza: kablowe.
- 5 Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
 - 5.1 **przyłączenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci**
- 6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
 - 6.1 Termin i zakres prac uzgodnić na roboczo z kierownikiem PE Krasnystaw.
 - 6.2 Wykonać złuche pomiarowe usytuowane przy złączu kablowym wym. w pkt 1, przystosowane do montażu układu pomiarowego wym. w pkt 8, wyposażone w zabezpieczenie przedlicznikowe wym. w pkt 9.1.
 - 6.3 Wykonać przyłącze kablowe o przekroju wg obliczeń od zacisków prądowych na wyjściu od zabezpieczeń w złączu kablowym do złącza pomiarowego wym. w pkt 6.2.
 - 6.4 Od złącza pomiarowego do miejsca odbioru wybudować wewnętrzną linię zasilającą spełniającą wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.
 - 6.5 Prace przeprowadzić w porozumieniu i za zgodą właściciela/li działki, na której zostaną umieszczone przedmiotowe urządzenia.
- 7 Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: **złuche pomiarowe nN na zewnątrz budynku/obiektu.**
- 8 Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
 - 8.1 zastosować bezpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej zapewniającym pomiar energii czynnej,
 - 8.2 układ pomiarowo-rozliczeniowy winien spełniać wymagania techniczne dla układów i systemów pomiarowych w szczególności wymagania dla kategorii C1 określone w „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowiązującej w PGE Dystrybucja S.A. oraz „Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.
- 9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:
 - 9.1 **wyłącznik nadmiarowo-prądowy o wartości prądu znamionowego 63 [A] i charakterystyce C, usytuowany w złączu pomiarowym.**
- 10 Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączanie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: **TN-C**

- 11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\tan \phi = 0,4$.
- 12 Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.
- 13 Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.
- 14 Informacje dodatkowe:
- 14.1 Warunki przyłączenia są ważne rok od dnia ich doręczenia. W okresie ważności warunki przyłączenia stanowią warunkowe zobowiązanie PGE Dystrybucja do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,
- 14.2 realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
- 15 Uwagi dodatkowe:
- 15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń.
- 15.2 Zmiany wpływające na zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu Przyłączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.
- 15.3 Za podłączenie przyłącza/włz-tu przez PGE Dystrybucja S.A. na zlecenie Podmiotu Przyłączanego, jeżeli przyłącze nie jest realizowane przez PGE Dystrybucja S.A. pobiera się opłatę w oparciu o Cennik Usług Dodatkowych. W stacji transf. K-staw 6 w rozdzielniczy stacyjnej nN na obwodzie nN nr 5 zastosować wkładki bezpiecznikowe WT-1gG 250A.

Warunki przyłączenia opracował:
Grzegorz Hawerczuk

Warunki przyłączenia zatwierdził.


PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Zamość
Dział Energetyczny
Dyrektor
Piotr Niedziela